


Директору

ООО «Томские электрические сети»

Клюеву И.В.

Служебная записка

В связи с увеличением мощности потребляемой собственными нуждами на ПС 35/10кВ «Гравийная» (Замена силовых трансформаторов 35/10кВ на трансформаторы с принудительным охлаждением), прошу рассмотреть возможность замены ТСН-1, ТСН-2 мощностью 25кВА на трансформаторы мощностью 40кВА

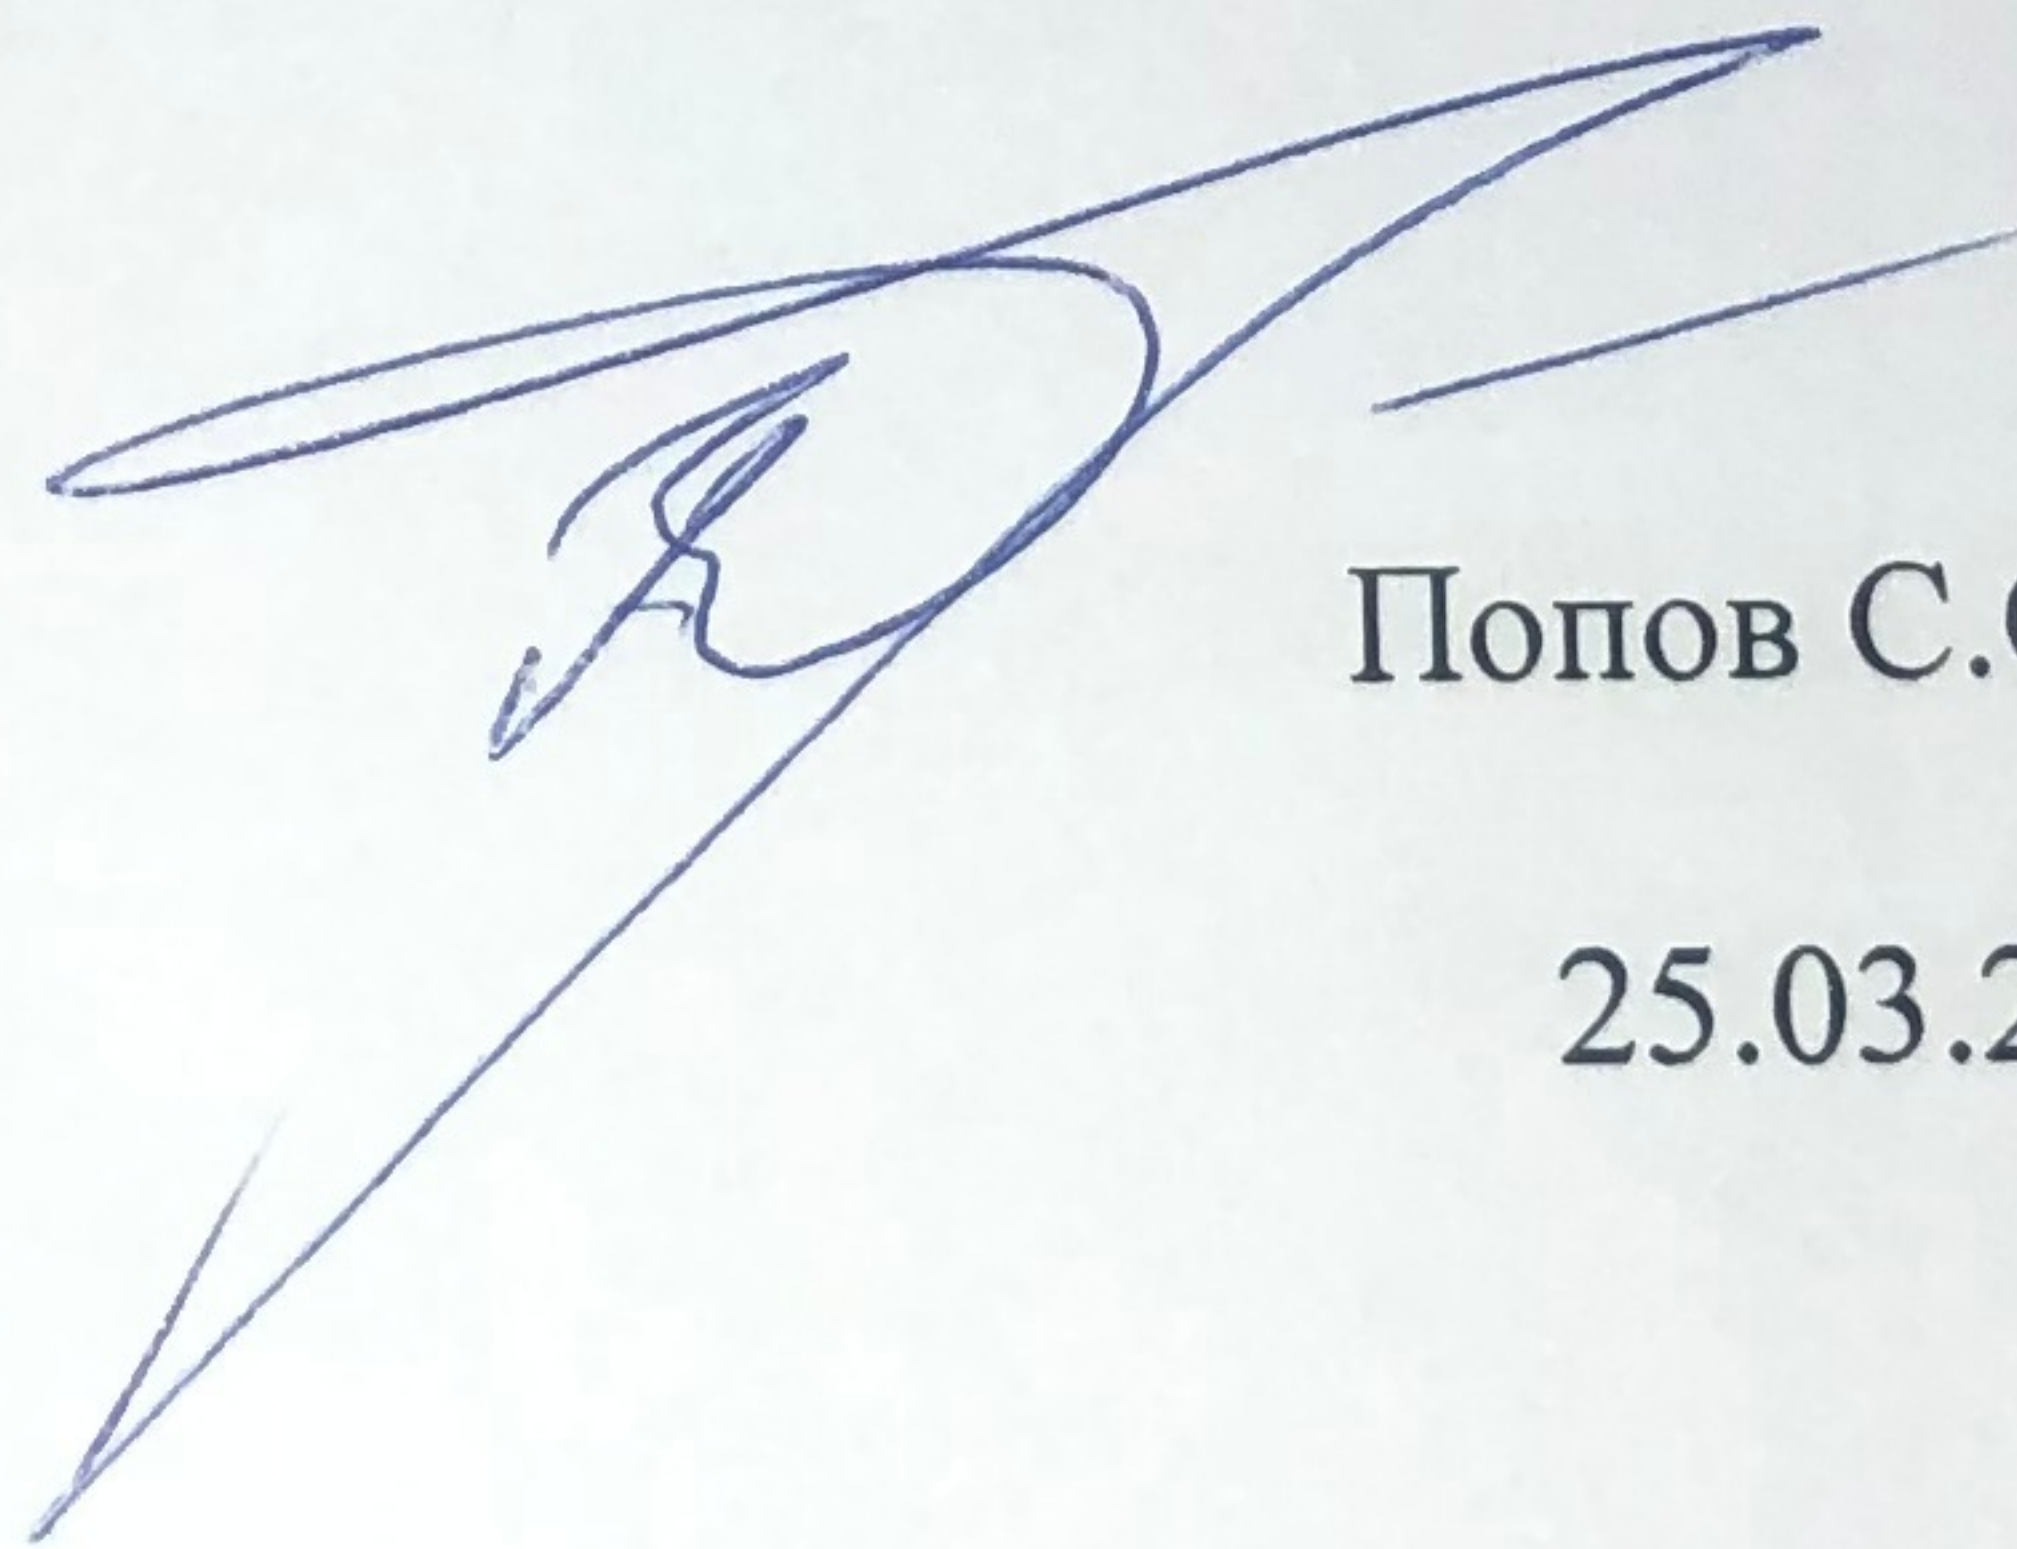

Попов С.С.

25.03.2022г.